

Probenbezeichnung **Dampfturbine**
 Komponente **Schmieröl 9T**
 Nummer der aktuellen Probe **1704448**

+49 8034-9047-210

Seite 1 von 4

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg

Hersteller: **AEG-Kanis**
 Ölbezeichnung: **Mobil DTE 846**
 Ölmenge im System: **13000 l**

Beispielbericht
 Analysenumfang: Turbinen-Set 9 (Revision)

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Verschleißmetalle sind nur in vernachlässigbarer Konzentration vorhanden. Es ist daher kaum abrasiver oder korrosiver Verschleiß ersichtlich. Die Reinheitsklasse des Öles entspricht den Anforderungen. Der Wassergehalt liegt innerhalb des normalen Bereiches. Das Wasserabschidevermögen ist etwas verbessert Das Schaumverhalten ist stark erhöht. Der Trendverlauf ist jedoch stabil. Treten durch das erhöhte Schaumverhalten keine Betriebsschwierigkeiten auf, ist das Öl weiterhin betriebsbereit. Alle übrigen ermittelten Daten liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Falls noch kein Ölwechsel erfolgt ist, wäre eine weitere Verwendung des Öles bei ähnlichen Betriebsbedingungen unter Beibehaltung üblicher Wartungsarbeiten möglich. Ich rate Ihnen: Senden Sie uns die nächste Probe bei Ihrer nächsten Wartung oder anlässlich der üblichen Inspektion zu einer Beobachtung des Trendverhaltens.




Dipl.-Ing. Andy Böhme (CLS)

Gesamtbewertung



normal

ANALYSENERGEBNISSE			Frühere Untersuchungen			
LABORNUMMER			Aktuelle Probe	1704449	1704450	1704451
GESAMTBEWERTUNG			✓	✓	✓	✓
Untersuchungsdatum			16.05.2023	11.05.2022	18.05.2021	22.05.2020
Datum Probenentnahme			08.05.2023	05.05.2022	13.05.2021	16.05.2020
Datum letzter Ölwechsel			16.10.2016	16.10.2016	16.10.2016	16.10.2016
Nachfüllmenge seit Wechsel			200	-	-	-
Laufzeit seit Wechsel			6,5	5,5	4,5	3,5
Laufzeit gesamt			23,5	22,5	21,5	20,5
Öl gewechselt			Nein	Nein	Nein	-
VERSCHLEIß						
Eisen	Fe	mg/kg	0	0	0	0
Chrom	Cr	mg/kg	0	0	0	0
Zinn	Sn	mg/kg	0	1	0	0
Aluminium	Al	mg/kg	0	0	0	0
Nickel	Ni	mg/kg	0	0	0	0
Kupfer	Cu	mg/kg	2	1	0	0
Blei	Pb	mg/kg	0	0	0	0
Molybdän	Mo	mg/kg	0	0	0	0
Mangan	Mn	mg/kg	0	0	0	0
PQ-Index	-		< 25	< 25	< 25	< 25
VERUNREINIGUNG						
Silizium	Si	mg/kg	1	0	0	0
Kalium	K	mg/kg	0	0	0	0
Natrium	Na	mg/kg	2	0	0	0
Lithium	Li	mg/kg	0	0	0	0
Wasser K. F.	ppm		< 30	< 30	< 30	< 30
ÖLZUSTAND						
Viskosität bei 40°C	mm²/s		43.93	43.98	43.89	43.87
Viskosität bei 100°C	mm²/s		7.05	7.09	7.01	7.08
Viskositätsindex	-		120	121	118	121
Oxidation	A/cm		1	1	1	1
IR-Index	-		99.85	99.95	99.93	99.92
Farbe	Farbzahl		1.5	1.5	1.5	1.5
ADDITIVE						
Kalzium	Ca	mg/kg	1	0	0	0
Magnesium	Mg	mg/kg	0	0	0	0
Bor	B	mg/kg	0	0	0	0
Zink	Zn	mg/kg	1	0	1	0
Phosphor	P	mg/kg	1173	1172	1071	1103
Barium	Ba	mg/kg	0	0	0	0
Schwefel	S	mg/kg	19	11	17	18

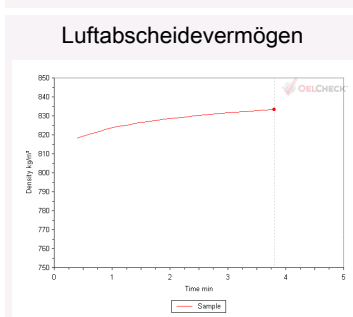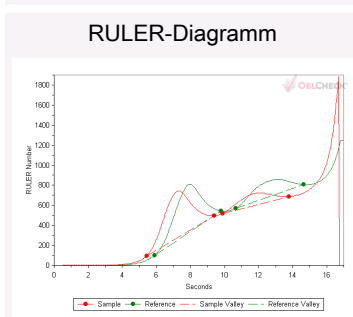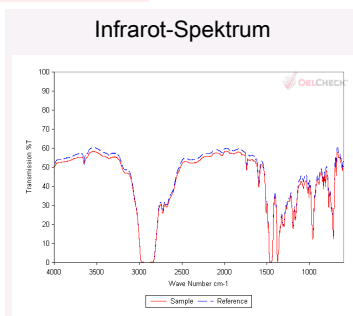

Probenbezeichnung **Dampfturbine**
 Komponente **Schmieröl 9T**
 Nummer der aktuellen Probe **1704448**



Hersteller: **AEG-Kanis**
 Ölbezeichnung: **Mobil DTE 846**
 Ölmenge im System: **13000 l**

Beispielbericht
 Analysenumfang: Turbinen-Set 9 (Revision)

ANALYSENERGEBNISSE	Aktuelle Probe	Frühere Untersuchungen			
		1704448	1704449	1704450	1704451
LABORNUMMER	1704448	1704449	1704450	1704451	
GESAMTBEWERTUNG					
Untersuchungsdatum	16.05.2023	11.05.2022	18.05.2021	22.05.2020	
Datum Probenentnahme	08.05.2023	05.05.2022	13.05.2021	16.05.2020	
Datum letzter Ölwechsel	16.10.2016	16.10.2016	16.10.2016	16.10.2016	
Nachfüllmenge seit Wechsel	200	-	-	-	
Laufzeit seit Wechsel	6,5	5,5	4,5	3,5	
Laufzeit gesamt	23,5	22,5	21,5	20,5	
Öl gewechselt	Nein	Nein	Nein	-	
ZUSATZTESTE					
AN / NZ	mgKOH/g	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
MPC		7.40	3.10	8.10	5.40
Luftabscheidevermögen	min	3.8	4.6	4.4	4.4
LAV bei Temperatur	°C	50	50	50	50
WAV (Dampfbehandlung)	s	139	162	164	162
Dichte 15°C	kg/m³	859	859	859	859
Schaumtest Seq. I	ml/ml	590/0	640/0	630/0	560/0
Reinheitsklasse	ISO 4406	16/14/11	16/14/11	16/14/11	16/15/11
A: >4µm = ISO >4µm	Anzahl/100ml	42724	32249	52338	43770
B: >6µm = ISO >6µm	Anzahl/100ml	12224	11567	14460	16075
C: >14µm = ISO >14µm	Anzahl/100ml	1527	1584	1369	1466
D: >21µm	Anzahl/100ml	465	444	242	386
E: >38µm	Anzahl/100ml	43	25	13	0
F: >70µm	Anzahl/100ml	0	0	0	0
Reinheitsklasse	SAE AS 4059	6A	6A	7A	6A
Antioxidant 1 - RULER	%	91.8	75.1	92.6	101.3
Antioxidant 2 - RULER	%	67.9	63.9	71.1	71.7



Probenbezeichnung **Dampfturbine**
 Komponente **Schmieröl 9T**
 Nummer der aktuellen Probe **1704448**

+49 8034-9047-210

Seite 3 von 4


Hersteller: **AEG-Kanis**
 Ölbezeichnung: **Mobil DTE 846**
 Ölmenge im System: **13000 l**

Beispielbericht
 Analysenumfang: Turbinen-Set 9 (Revision)

Bewertung der Oxidationsinhibitoren

Es sind lediglich geringe Abweichungen im Vergleich mit der vorherigen Probe feststellbar.


Dipl.-Ing. Andy Böhme (CLS)

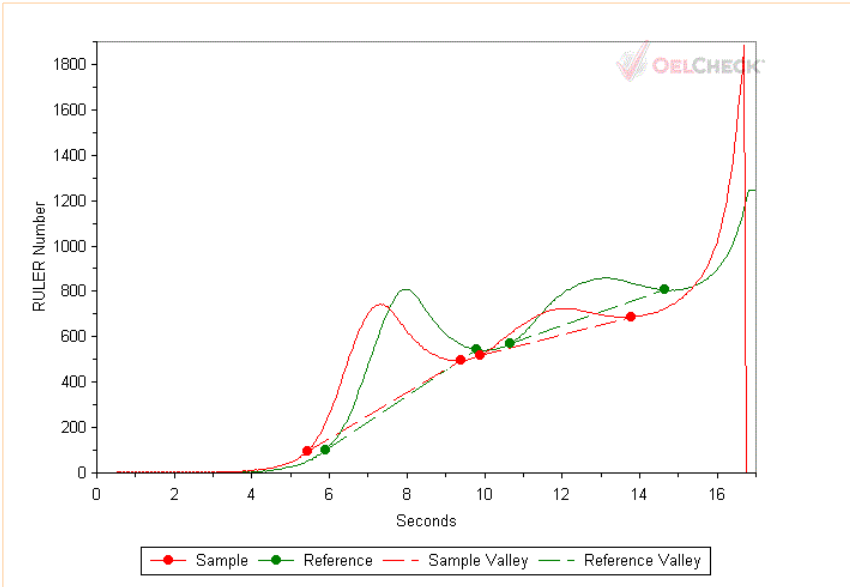

ANALYSENERGEBNISSE		Aktuelle Probe
LABORNUMMER		1704448
Untersuchungsdatum		16.05.2023
Datum Probenentnahme		08.05.2023
Datum letzter Ölwechsel		16.10.2016
Nachfüllmenge seit Wechsel	l	200
Laufzeit seit Wechsel	a	6,5
Laufzeit gesamt	a	23,5
Öl gewechselt		Nein

Oxidationsinhibitor / RULER

Antioxidant 1 - RULER	%	91,8
Antioxidant 2 - RULER	%	67,9
Elektrolytlösung		Green
Probenvolumen	µl	400

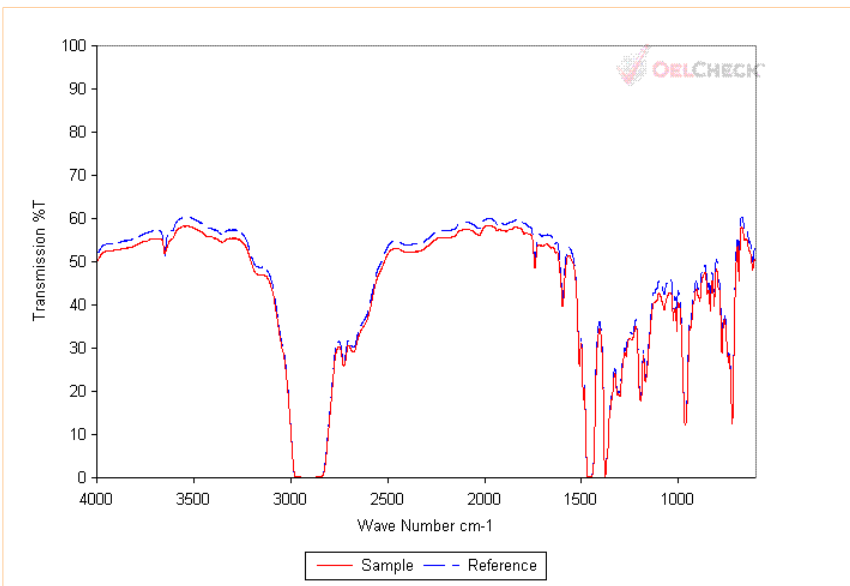

Oxidationsinhibitor / FT-IR



Probenbezeichnung **Dampfturbine**
 Komponente **Schmieröl 9T**
 Nummer der aktuellen Probe **1704448**

+49 8034-9047-210

Seite 4 von 4


Hersteller: **AEG-Kanis**
 Ölbezeichnung: **Mobil DTE 846**
 Ölmenge im System: **13000 l**

Beispielbericht
 Analysenumfang: Turbinen-Set 9 (Revision)

Diagnose des MPC-Tests

Der MPC Wert liegt innerhalb des normalen Bereiches. Es besteht kein Risiko, dass sich Ablagerungen im System bilden.

Dipl.-Ing. Andy Böhme (CLS)

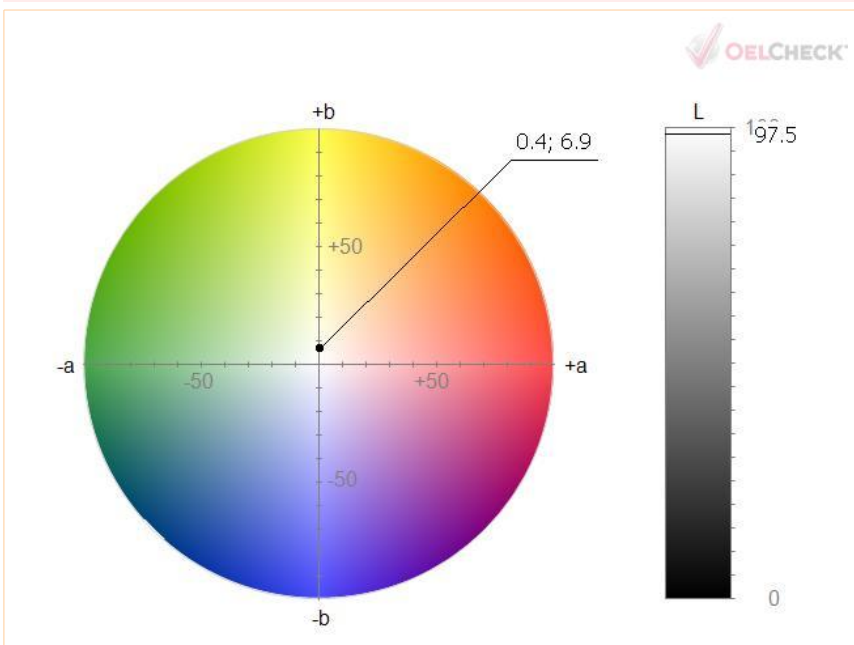

ANALYSENERGEBNISSE		Aktuelle Probe
LABORNUMMER		1704448
Untersuchungsdatum		16.05.2023
Datum Probenentnahme		08.05.2023
Datum letzter Ölwechsel		16.10.2016
Nachfüllmenge seit Wechsel	l	200
Laufzeit seit Wechsel	a	6,5
Laufzeit gesamt	a	23,5
Öl gewechselt		Nein

MPC-Test	
MPC	7,40
Luminanz L	97,50
Rotwert a	0,40
Gelbwert b	6,90

